

Descripción



GGU-ATTERBERG - Evaluación y presentación de ensayos para la determinación de estados de consistencia.

Determinación de:

- Límite plástico
- Límite líquido

Propiedades Técnicas:

- Elaboración de la plantilla del ensayo.
- Acceso a una base de datos con pesos de recipientes para la determinación del contenido de agua.
- Ingreso manual de pares de valores.
- Edición libre del gráfico y de la hoja con el protocolo del ensayo.
- Copia de detalles de pantalla, por ejemplo para edición del texto.
- Sistema MiniCAD para insertar rótulos y gráficos adicionales en la hoja de resultados.

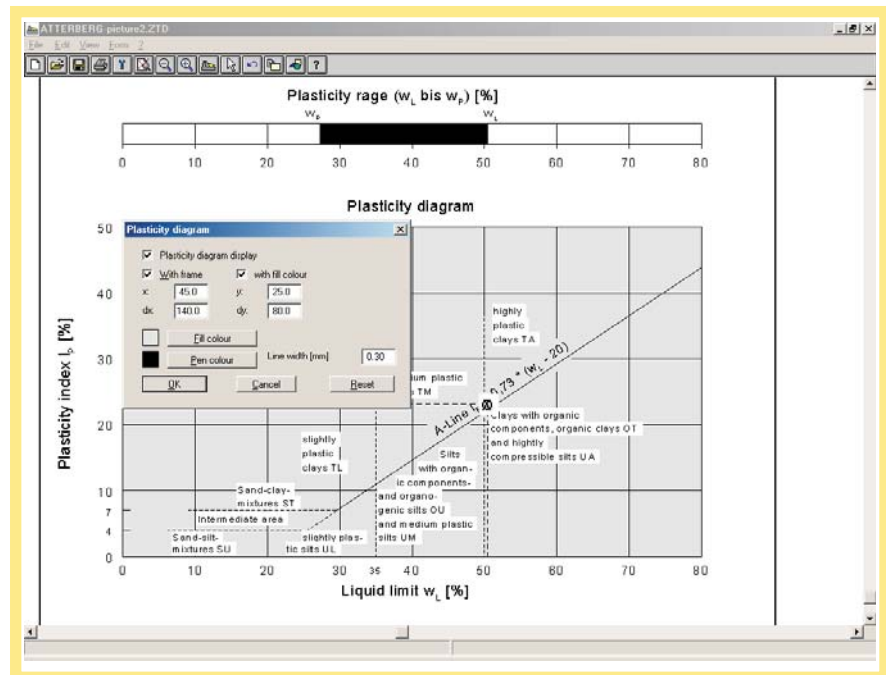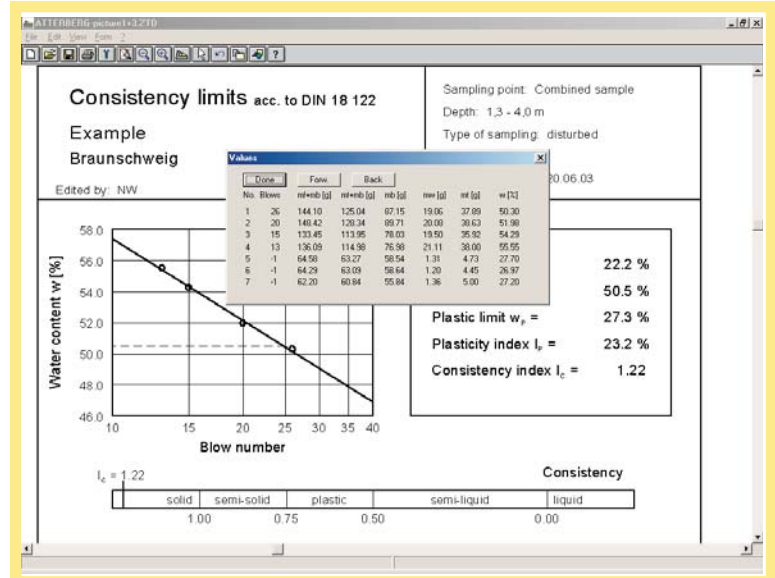

GGU Am Hafen 22 38112 Braunschweig Tel.: 0531/312895	Report: 9999 / 03 Appendix: 3
---	----------------------------------

Consistency limits acc. to DIN 18 122

Example
Braunschweig

Edited by: NW

Date: 02.07.03


Sampling point: Combined sample

Depth: 1,3 - 4,0 m

Type of sampling: disturbed

Soil type: T + U, s'

Date of sampling: 20.06.03

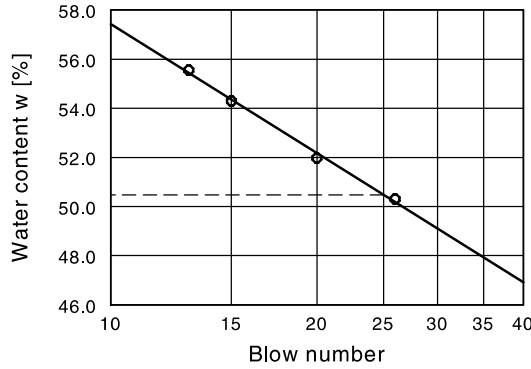

Water content w =	22.2 %
Liquid limit w_L =	50.5 %
Plastic limit w_p =	27.3 %
Plasticity index I_p =	23.2 %
Consistency index I_c =	1.22

